

Акт № 193-5.3-5.3.1/160

разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) между
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» и Администрацией Озерского городского
округа

«05» марта 2018г.

Настоящий акт составлен

представителем ФГУП «Производственное объединение «Маяк» в лице заместителя
главного энергетика - руководителя электротехнической группы Важенина Сергея Борисовича,
действующего на основании доверенности от 12.12.2017 № 548-юр,

и представителем Администрации Озерского городского округа в лице первого
заместителя главы Озерского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Сбитнева
Ивана Михайловича, действующего на основании доверенности от 05.03.2018 № 01-02-18/464,
о следующем:

1. Наименование:

Кабельно-воздушная линия электропередачи КВЛ 6 кВ ф.16-16.

2. Место нахождения:

от подстанции ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16), расположенной по адресу Челябинская область
г. Озерск, пос. Метлино, в 115 м на северо-запад от здания газовой котельной по ул. Федорова, 88,
до подстанций КТП пл.10, КТП-127, КТП-128, расположенных в районе гидротехнического
сооружения № 10.

3. Источник питания (наименование ПС, присоединение, напряжение):

ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16), 2 СШ 6 кВ, ф. 16-16, 6 кВ.

4. Границы балансовой принадлежности:

на зажимах кабеля 6 кВ в ячейке ф. 16-16 на ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16).

5. Балансовая принадлежность:

КВЛ 6 кВ ф. 16-16, подстанции КТП пл.10, КТП-127, КТП-128 находятся на балансе ФГУП «ПО
«Маяк».

Подстанция ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16), КРУ-6 кВ, ячейка ф. 16-16 находятся на балансе
Администрации Озерского городского округа.

6. Согласованное напряжение на границе балансовой принадлежности, его нормально допустимое
(предельно допустимое) отклонение и его место замера:

6 кВ $\pm 5\%$ на шинах подстанции ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16).

7. Номер и дата договора на технологическое присоединение:

существующее присоединение.

8. Максимальная (разрешенная) мощность:

300 кВт.

9. Присоединенная мощность:

510 кВА.

10. Схема внешнего электроснабжения потребителя обеспечена:

по третьей категории надежности.

11. Наличие, мощность и место подключения собственных источников питания (дизель/блок-
станция):

нет.

12. Приложение к акту:

Приложение 1. Схема электроснабжения.

13. Адреса и подписи сторон:

Администрация Озерского городского округа Челябинской области

Почтовый адрес: Российская Федерация,
456784, Челябинская область, г. Озерск,
пр. Ленина №30а.

Юридический адрес: совпадает с почтовым.

Тел.: (35130) 2 67 81,

факс (35130) 7 89 59, 7 62 20.

Первый заместитель

С.Б. Важенн

(подпись)

« »

2018г.



ФГУП «Производственное объединение «Маяк»

Почтовый адрес: Российская Федерация,
456784, Челябинская область, г. Озерск,
пр. Ленина №31.

Юридический адрес: совпадает с почтовым.

Тел. (35130) 3 70 11, 3 31 05,

факс (35130) 3 38 26.

Заместитель главного энергетика -
руководитель электротехнической группы:

С.Б. Важенн

(подпись)

« »

03


2018г.



Приложение № 1
к акту № 193-Б.З-5.3.1/100
от «05» марта 2018 г.

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

(с указанием источников питания, границы балансовой принадлежности электросети – точки поставки электроэнергии и эксплуатационной ответственности сторон, мест установки средств расчетного учета электроэнергии (ТТ, ТН, счетчики) и технических характеристик элементов сети между границей балансовой принадлежности и точкой расчетного учета)

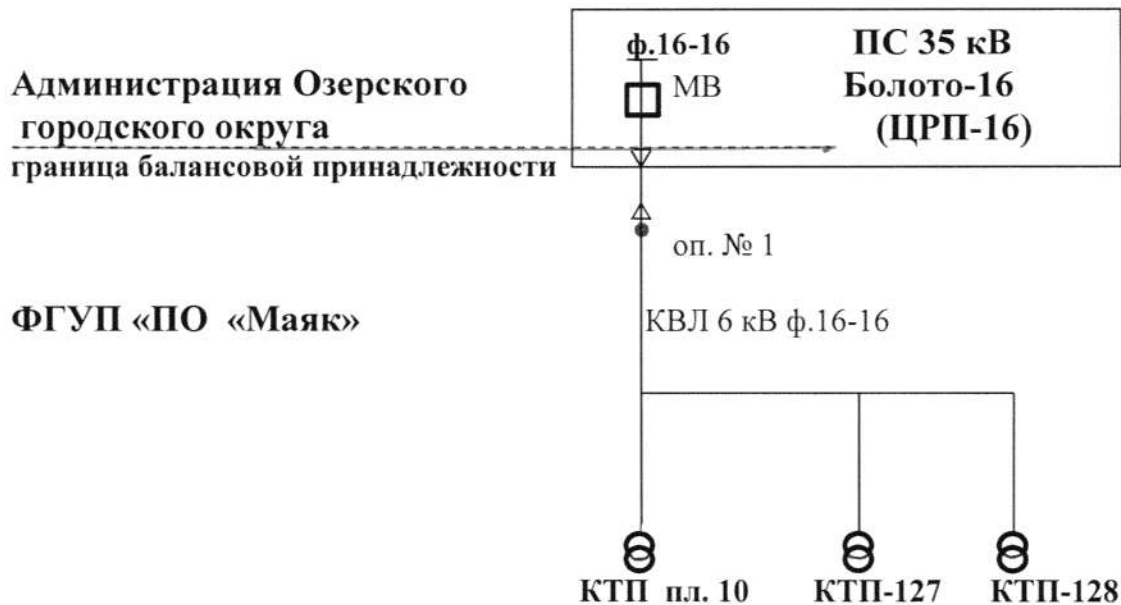

Администрация Озерского городского округа

ФГУП «Производственное объединение «Маяк»

Заместитель главного энергетика-
руководитель электротехнической группы
С.Б. Важенин

Первый зам.
главного энергетика
В.С. Битнев
2018г.

