

**разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) между
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» и Администрацией Озерского городского
округа**

«05» марта 2018г.

Настоящий акт составлен

*представителем ФГУП «Производственное объединение «Маяк» в лице заместителя
главного энергетика - руководителя электротехнической группы Важенина Сергея Борисовича,
действующего на основании доверенности от 12.12.2017 № 548-юр,*

*и представителем Администрации Озерского городского округа в лице первого
заместителя главы Озерского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Сбитнева
Ивана Михайловича, действующего на основании доверенности от 05.03.2018 № 01-02-18/464,
о следующем:*

1. Наименование:

Подстанция ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16).

2. Адрес объекта (место нахождения):

Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. Первая линия, 116.

3. Источник питания (наименование ПС, присоединение, напряжение):

*3.1. Подстанция ПС 110 кВ Болото-6 (ЦРП-6), ВЛ 35 кВ Болото-6 - КТП пл.11 с отпайкой на
ПС Болото-16 (ВЛ-11-35 кВ).*

3.2. Подстанция ПС 110 кВ Болото-5 (ЦРП-5), ВЛ 35 кВ Болото-5 – Болото-16 (ВЛ-12-35 кВ).

4. Границы балансовой принадлежности:

*4.1. На зажимах изоляторов 35 кВ входного портала ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16) в сторону
ВЛ 35 кВ Болото-6 - КТП пл.11 с отпайкой на ПС Болото-16 (ВЛ-11-35 кВ).*

*4.2. На зажимах изоляторов 35 кВ входного портала ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16) в сторону
ВЛ 35 кВ Болото-5 – Болото-16 (ВЛ-12-35 кВ).*

5. Балансовая принадлежность:

*Подстанция ПС 110 кВ Болото-6 (ЦРП-6), подстанция ПС 110 кВ Болото-5 (ЦРП-5), ВЛ 35 кВ
Болото-6 - КТП пл.11 с отпайкой на ПС Болото-16 (ВЛ-11-35 кВ) и ВЛ 35 кВ Болото-5 –
Болото-16 (ВЛ-12-35 кВ) находятся на балансе ФГУП «ПО «Маяк».*

*Подстанция ПС 35 кВ Болото-16 (ЦРП-16) находится на балансе Администрации Озерского
городского округа.*

**6. Согласованное напряжение на границе балансовой принадлежности, его нормально допустимое
(предельно допустимое) отклонение и его место замера:**

35 кВ \pm 5 % на шинах подстанций ПС 110 кВ Болото-5 (ЦРП-5) и ПС 110 кВ Болото-6 (ЦРП-6).

7. Номер и дата договора на технологическое присоединение:

существующее присоединение.

8. Максимальная (разрешенная) мощность:

1500 кВт.

9. Присоединенная мощность:

8000 кВА.

10. Схема внешнего электроснабжения потребителя обеспечена:

по первой категории надежности.

11. Наличие, мощность и место подключения собственных источников питания (дизель/блок-станция):

нет.

12. Приложение к акту:

Приложение 1. Схема электроснабжения.

13. Адреса и подписи сторон:

Администрация Озерского городского округа Челябинской области

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина №30а.

Юридический адрес: совпадает с почтовым.

Тел.: (35130) 2 67 81,

факс (35130) 7 89 59, 7 62 20.

Первое лицо
С.Е. Сетиев
(подпись)

«__»

2018г.



ФГУП «Производственное объединение «Маяк»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина №31.

Юридический адрес: совпадает с почтовым.

Тел. (35130) 3 70 11, 3 31 05,

факс (35130) 3 38 26.

Заместитель главного энергетика -

руководитель электротехнической группы:

С.Б. Важеннин
(подпись)


«__»

2018г.



СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

(с указанием источников питания, границы балансовой принадлежности электросети – точки поставки электроэнергии и эксплуатационной ответственности сторон, мест установки средств расчетного учета электроэнергии (ТТ, ТН, счетчики) и технических характеристик элементов сети между границей балансовой принадлежности и точкой расчетного учета)

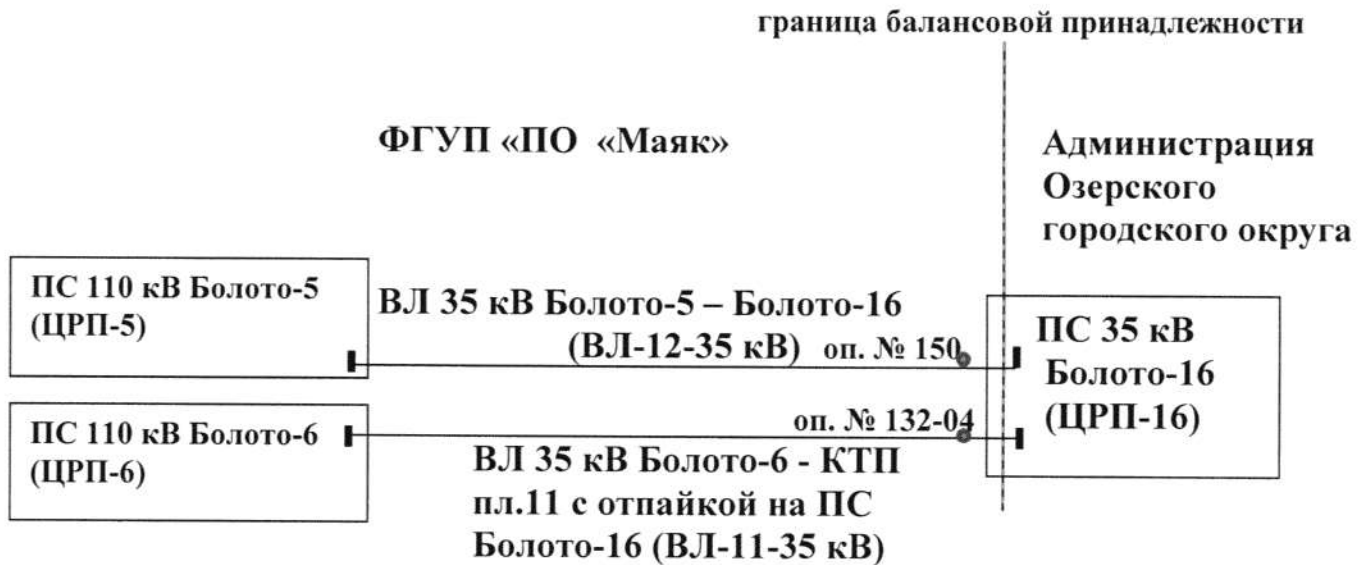

Администрация Озерского городского округа

ФГУП «Производственное объединение
«Маяк»

Заместитель главного энергетика-руководитель
электротехнической группы

С.Б. Важенин

«05» 03 2018г

